

## ANNEXE 2

# Demande de branchement aux réseaux publics de collecte DB2 - Eaux usées non domestiques ou assimilées

Branchement eaux usées et / ou  Branchement eaux pluviales

COMPLÉTER LISIBLEMENT CE FORMULAIRE EN LETTRES MAJUSCULES

### 1. Établissement à raccorder

Nom juridique de l'entreprise :

N° SIRET :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Section et numéro de parcelle :

Surface du bien à raccorder :

Nom - Prénom du responsable de l'entreprise :

Téléphone :

Téléphone mobile :

Mail :

Nature du projet immobilier :  Construction neuve / n° permis de construire :  
 Aménagement de l'existant

### 2. Description de l'activité

Nature de l'activité :

Est-t-il prévu les équipements suivants :

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aire de lavage des véhicules  | <input type="checkbox"/> Point de distribution de carburant                      |
| <input type="checkbox"/> Atelier mécanique ou de réparation  | <input type="checkbox"/> Installations thermiques (avec eaux de refroidissement) |
| <input type="checkbox"/> Installations de restauration (cuisine, cantine, boucherie, boulangerie...) | <input type="checkbox"/> Autres installations spécifiques (préciser) :           |

Votre activité est-elle soumise au régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) ?

NON  OUI Si oui, quel régime :  Autorisation  Déclaration

### 3. Description du(des) branchement(s)

(À remplir par l'entreprise réalisant les travaux après visite sur site. Voir conditions à l'article 7 du Règlement d'assainissement collectif)

Nom de l'entreprise :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Date de réalisation du(des) branchement(s) :

#### Nature du branchement en domaine public :

|               |                       | Eaux usées <sup>(1)</sup> | Eaux pluviales <sup>(2)</sup> |
|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Réseau public | Profondeur (mm)       |                           |                               |
|               | Diamètre (mm)         |                           |                               |
| Piquage       | Sur regard existant   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>      |
|               | Sur regard à créer    | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>      |
|               | Sur collecteur public | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>      |

#### (1) Pour les eaux usées, un branchement est obligatoire pour chaque construction.


Lorsqu'il est accepté, votre branchement se trouve en domaine public.

Il comporte obligatoirement : - **une boîte de branchement** en limite de propriété  
 - **une canalisation** (en PVC, polypropylène ou fonte)  
 - **un piquage** sur le réseau public.

La pente du branchement doit être comprise entre 2 % et 4 %.

#### Nature des ouvrages de prétraitement des eaux usées en domaine privé :

- Dégrilleur / Décanteur
- Bac / Séparateur à graisses
- Débourbeur / Séparateur à hydrocarbures
- Autre (préciser) :

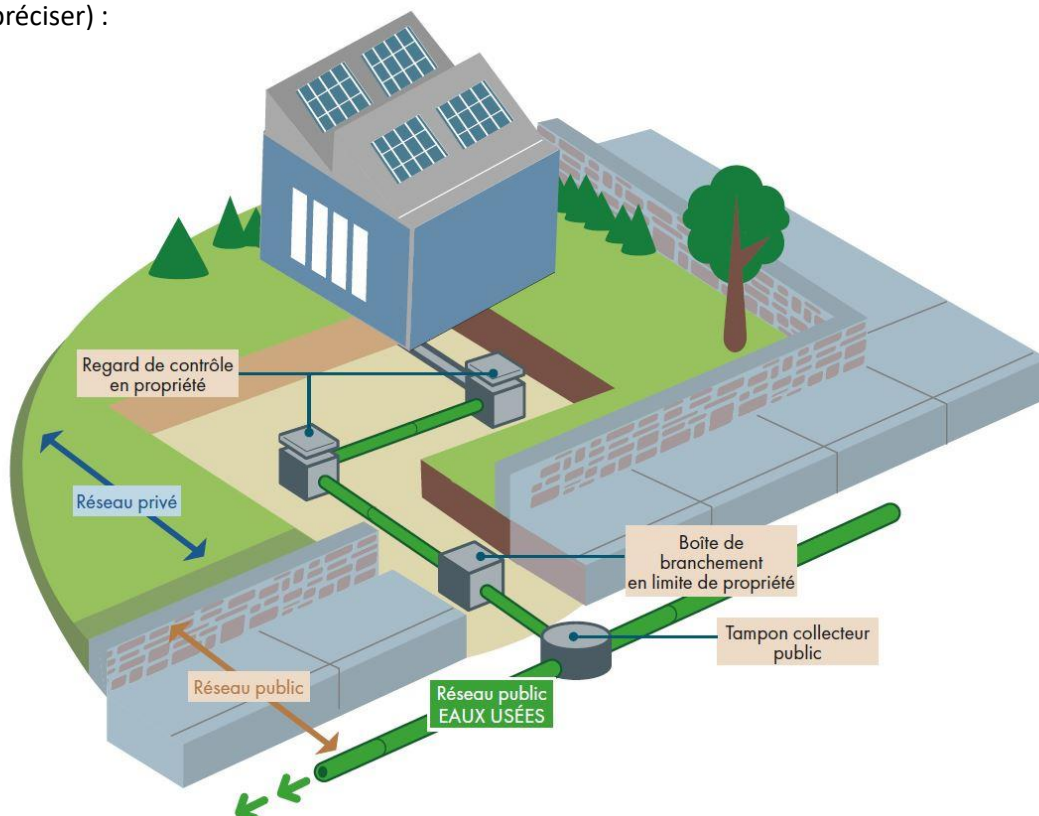

## (2) Pour les eaux pluviales, le raccordement n'est pas obligatoire.

La première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales doit être l'infiltration sur parcelle.

Dans le cas où l'infiltration est impossible, le raccordement au réseau d'eaux pluviales ne pourra être effectué qu'après mise en place d'un dispositif limitant le débit selon la norme NF EN752-2.

### Nature des ouvrages de gestion des eaux pluviales en domaine privé :

- |  |                       |            |  |                  |
|--|-----------------------|------------|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> Débourbeur / Séparateur à hydrocarbures |                       |            |  |                  |
| <input type="checkbox"/> Cuve de rétention .....                 | Volume de rétention : |            |  | Débit de fuite : |
| <input type="checkbox"/> Puits d'infiltration .....              | Profondeur :          | Diamètre : |  | Volume :         |
| <input type="checkbox"/> Noue .....                              | Longueur :            | Largeur :  |  | Profondeur :     |
| <input type="checkbox"/> Tranchée d'infiltration .....           | Longueur :            | Largeur :  |  | Profondeur :     |
| <input type="checkbox"/> Jardin de pluie .....                   | Longueur :            | Largeur :  |  | Profondeur :     |
| <input type="checkbox"/> Autre (préciser) :                      |                       |            |  |                  |

Remarques particulières :

## 4. Engagements du propriétaire

Je soussigné(e),

reconnais avoir pris connaissance du règlement du service assainissement collectif de Vienne Condrieu Agglomération et m'engage à en respecter les prescriptions.

Par ailleurs, je m'engage à :

- ne réaliser mon branchement qu'après réception de l'avis favorable de la présente demande de Vienne Condrieu Agglomération,
- signaler à Vienne Condrieu Agglomération tout changement au sein de mon entreprise susceptible de modifier la qualité des déversements vers le réseau public,
- avertir Vienne Condrieu Agglomération dès la réception des travaux de l'établissement pour effectuer le contrôle de conformité de branchement.

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Si mandataire,

**(Coordonnées à préciser)**

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Téléphone domicile :

Téléphone mobile :

## 5. Pièces à joindre à ce formulaire


### Obligatoires

- Arrêté du permis de construire
- Plan de localisation de l'établissement
- Notice de dimensionnement des ouvrages de prétraitement des eaux usées avant rejet et de gestion des eaux pluviales
- Plan masse localisant la parcelle, le bâti à raccorder, le réseau et les regards d'eaux usées publics, la position exacte de la boîte de branchement, le branchement en partie privée et publique entre le logement et le réseau public ainsi que les éventuels ouvrages de prétraitement

### Facultatives (selon les cas)

- Procuration du mandataire

exemple de plan masse

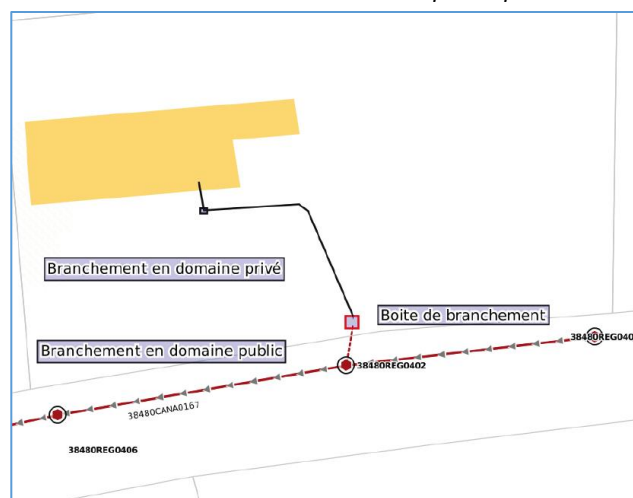

Ce formulaire de demande de branchement est à renvoyer intégralement complété et signé à :

### SUEZ

243, rue Général de Gaulle

69530 - Brignais

Tél. : 0 977 401 144

Au vu de votre demande, le service assainissement de Vienne Condrieu Agglomération pourra prendre contact avec vous pour des compléments d'informations ou pour réaliser une visite sur site.

### Vienne Condrieu Agglomération / Service assainissement

Espace Saint-Germain - Bâtiment Antares

30, avenue Général Leclerc

BP 263 - 38217 Vienne Cedex

Tél. 04 82 06 33 00

### Cadre réservé au service assainissement

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Visa SUEZ</b>  | <input type="checkbox"/> Avis favorable <input type="checkbox"/> Avis favorable avec réserves <input type="checkbox"/> Avis défavorable<br><br>Observations particulières : |
| <b>Visa Agglo</b> | À Vienne, le<br><br>Pour le Président,<br>La Directrice Générale des Services Techniques  |